
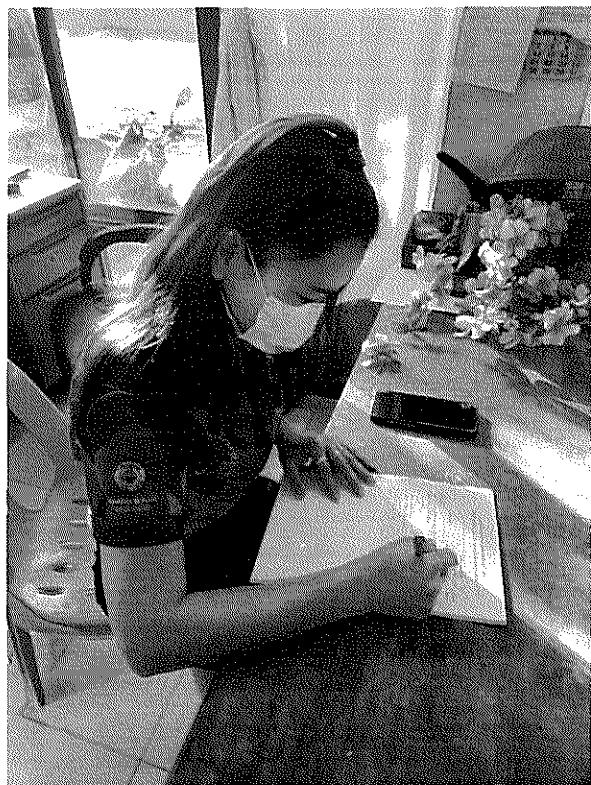


ตัวชี้วัดที่ ๓๔ ร้อยละของครัวเรือนที่มีปริมาณน้ำประปา^๙
ใช้เพียงพอต่อความต้องการ

**แบบสอบถามความพึงพอใจต่อปริมาณน้ำประปาใช้เพียงพอต่อความต้องการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ**

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนน (ร้อยละ)
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย ที่สุด	ไม่พึง พอใจ	
ปริมาณน้ำ						
๑.ปริมาณน้ำประปาเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	๘๐	๒๐	-	-	-	๖๙%
คุณภาพน้ำ/การบริหารจัดการ						
๑.ความใส/สีของน้ำ	๔๐	๕๕	๕	-	-	๙๑%
๒.กลิ่นของน้ำ	๖๐	๓๐	๑๐	-	-	๙๐%
๓.ความสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม	๔๐	๕๐	๑๐	-	-	๘๖%
๔.ความสะอาดของน้ำสามารถใช้อุปโภค-บริโภคได้	๓๕	๔๐	๒๕	-	-	๘๗%
๕.ความเหมาะสมของอัตราเร้น้ำประปา	๔๐	๔๐	๒๐	-	-	๘๔%
๖.การประชาสัมพันธ์เมื่อจะมีการหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า	๗๐	๓๐	-	-	-	๙๔%
๗.การแก้ไขปัญหาในภาวะขาดแคลนน้ำ	๖๐	๓๕	๑๕	-	-	๙๗%

รูปถ่ายกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปริมาณน้ำประปาใช้เพียงพอ
ต่อความต้องการ องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

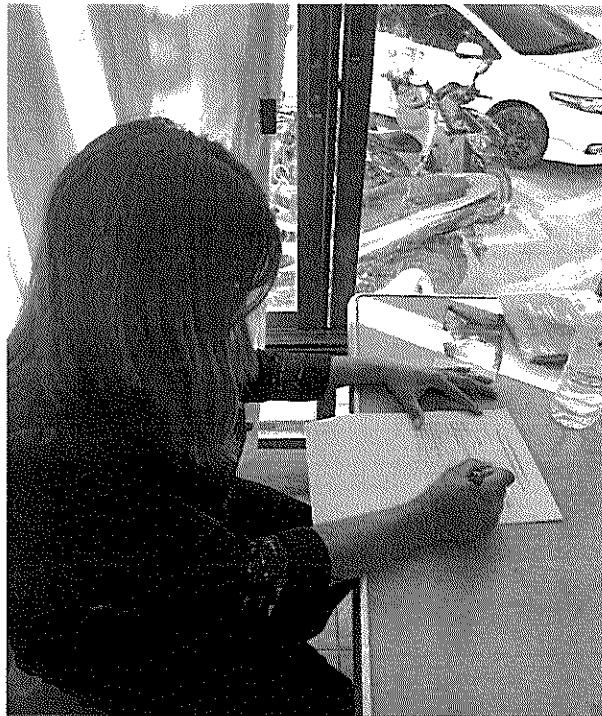

รูปถ่ายกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อปริมาณน้ำประปาใช้เพียงพอ
ต่อความต้องการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

